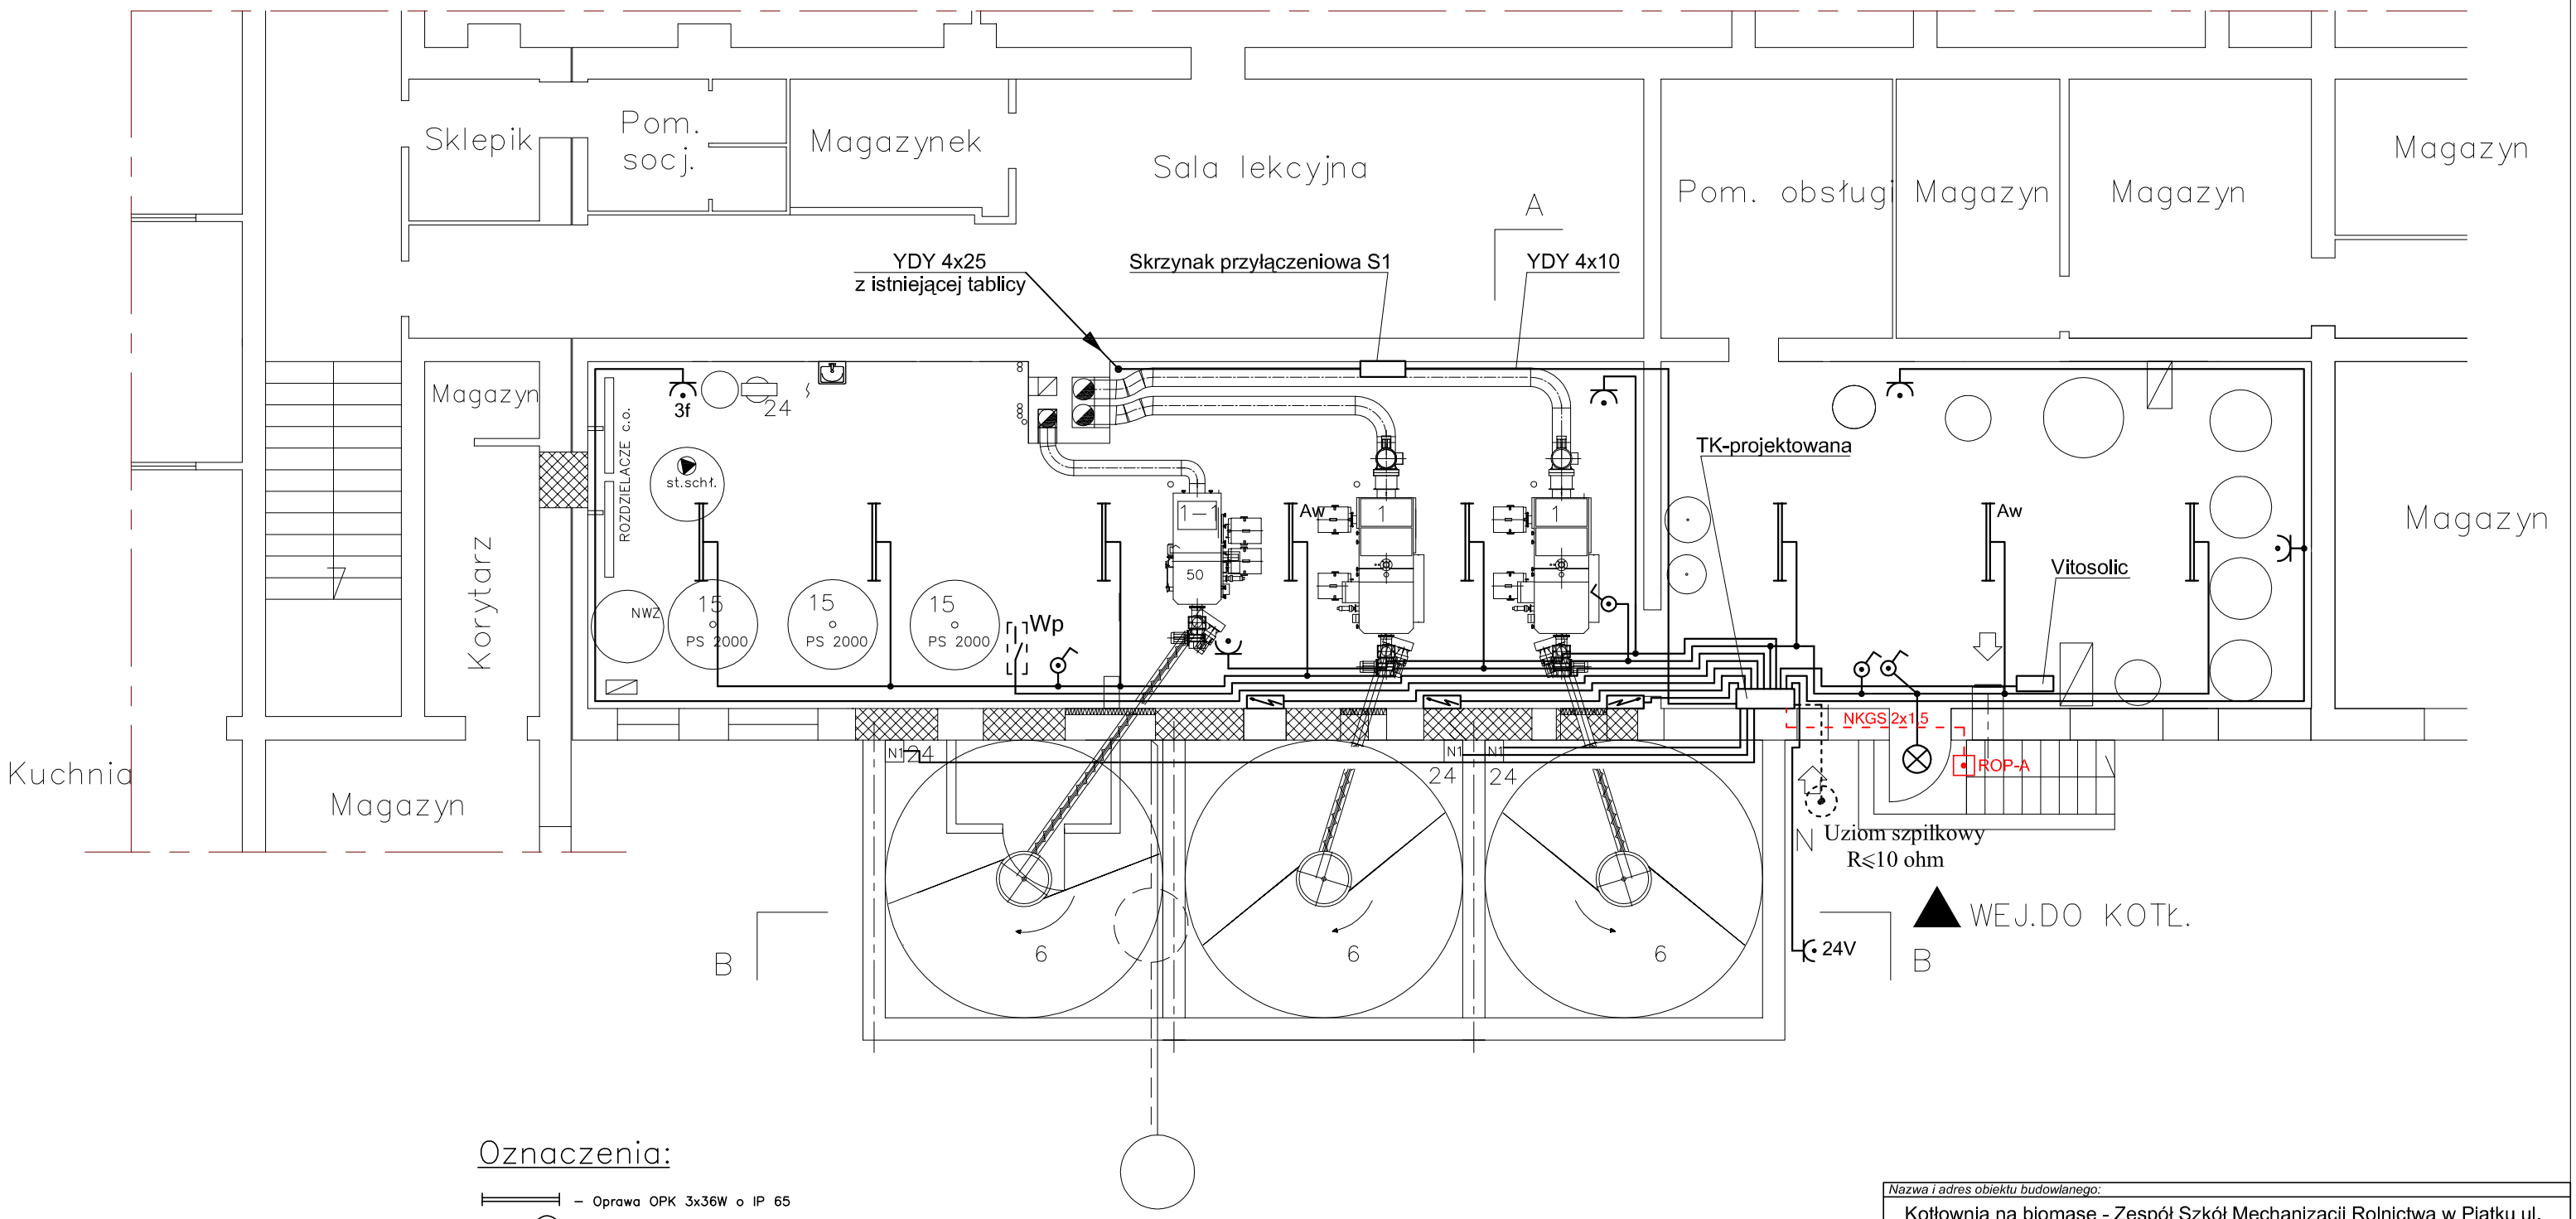

Oznaczenia:

- – Oprawa OPK 3x36W o IP 65
- – Oprawa Saturn 2x18W o IP 54
- – gniazdo wtyczkowe szczelne pojedyńcze IP44 230V+N+PE
- 3f – gniazdo 3–fazowe 16A w zestawie z rozłącznikiem
- 24V – gniazdo na napięcie 24V
- – łącznik klawiszowy 1–biegunowy n/t szczelny
- – uziom szpilkowy z pręta ocynkowanego ø16

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kotłownia na biomasę - Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku ul. Kutnowska 19

Nazwa rysunku:		*Skala:*	*Numer rysunku:*
Instalacje elektryczne wewnętrzne		1:100	2E
Imię i nazwisko projektanta:	*Specjalność i numer uprawnień:*	*Data:*	*Podpis:*
Henryk Kopczyński	*68/89*	*kwiecień 2012*	
mgr inż. Michał Zapędowski		*kwiecień 2012*	