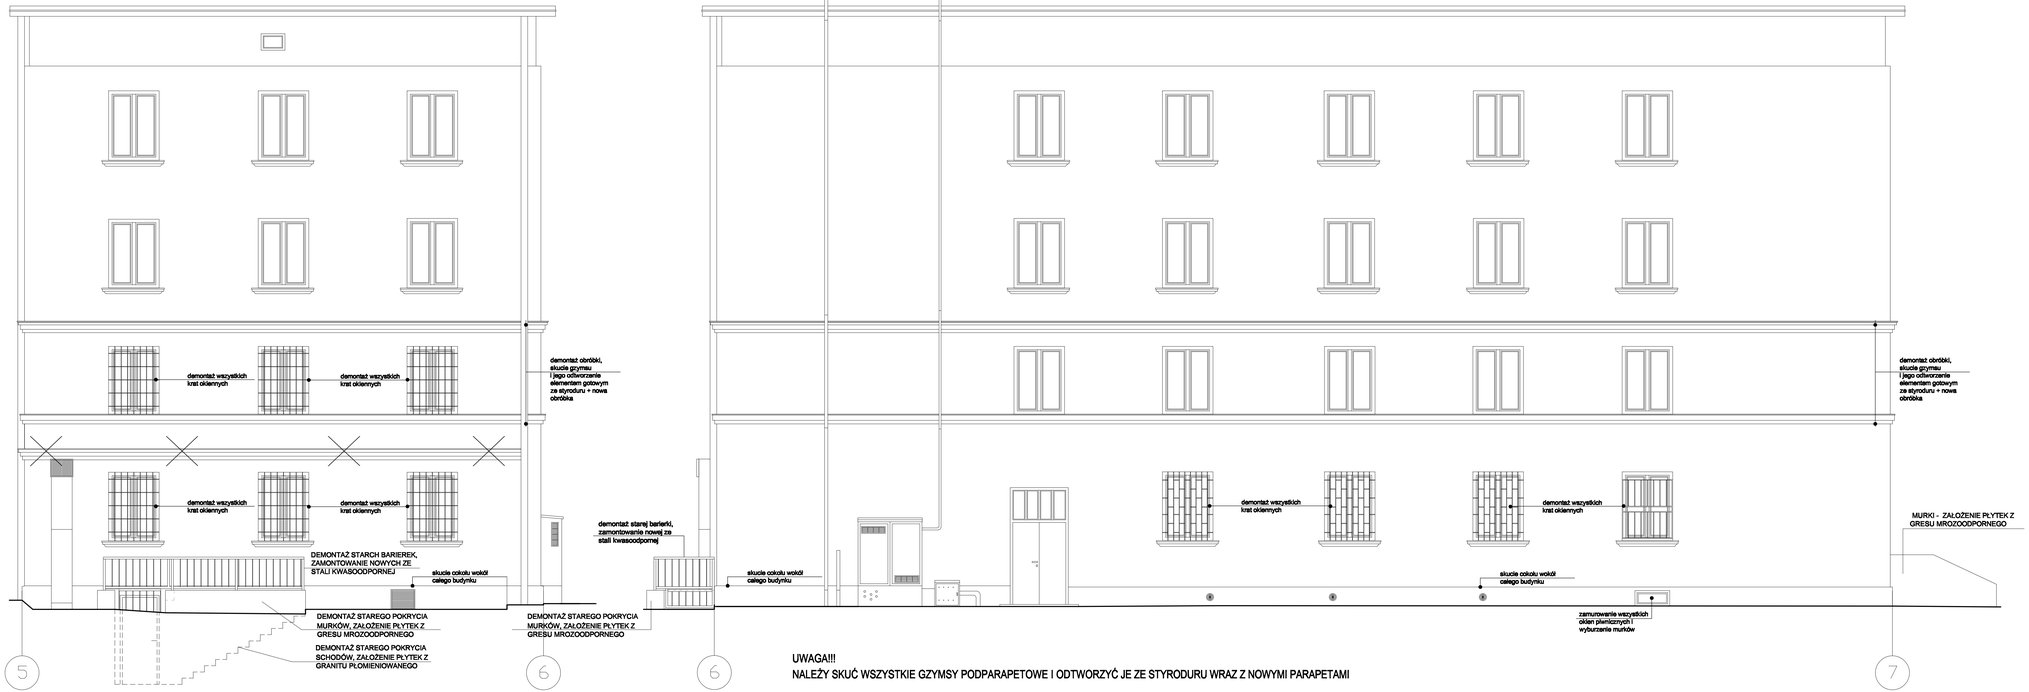

UWAGA!!!
NALEŻY SKUĆ WSZYSTKIE GZYMSY PODPARAPETOWE I ODTWORZYĆ JE ZE STYRODURU WRAZ Z NOWYMI PARAPETAMI

SCHEMAT RZUTU

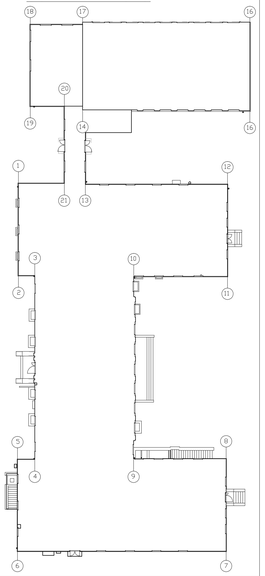

Inwestor:
Powiat Łęczycki, pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

Zadanie:
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Adres obiektu budowlanego:
Budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2

Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:
Projekt architektoniczno -budowlany Wyburzenia i demontaże na elewacjach ele. nr 5-6, 6-7 BUDYNEK GŁÓWNY	1:50	13

Autor i stanowiska projektowe	Uprawnienia / Numer wpisu	Data:	Podpis
mgr inż. arch. w spec. arch. b.o. Mikołaj RUDENKO	upr. nr 186/96/WŁ, LO 0607	grudzień 2015	
mgr inż. arch. Anita Andrysiewicz mgr inż. arch. Barbara Kilis			
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Piotr JASZCZAK	upr. nr 892/WŁ, LO 0246		