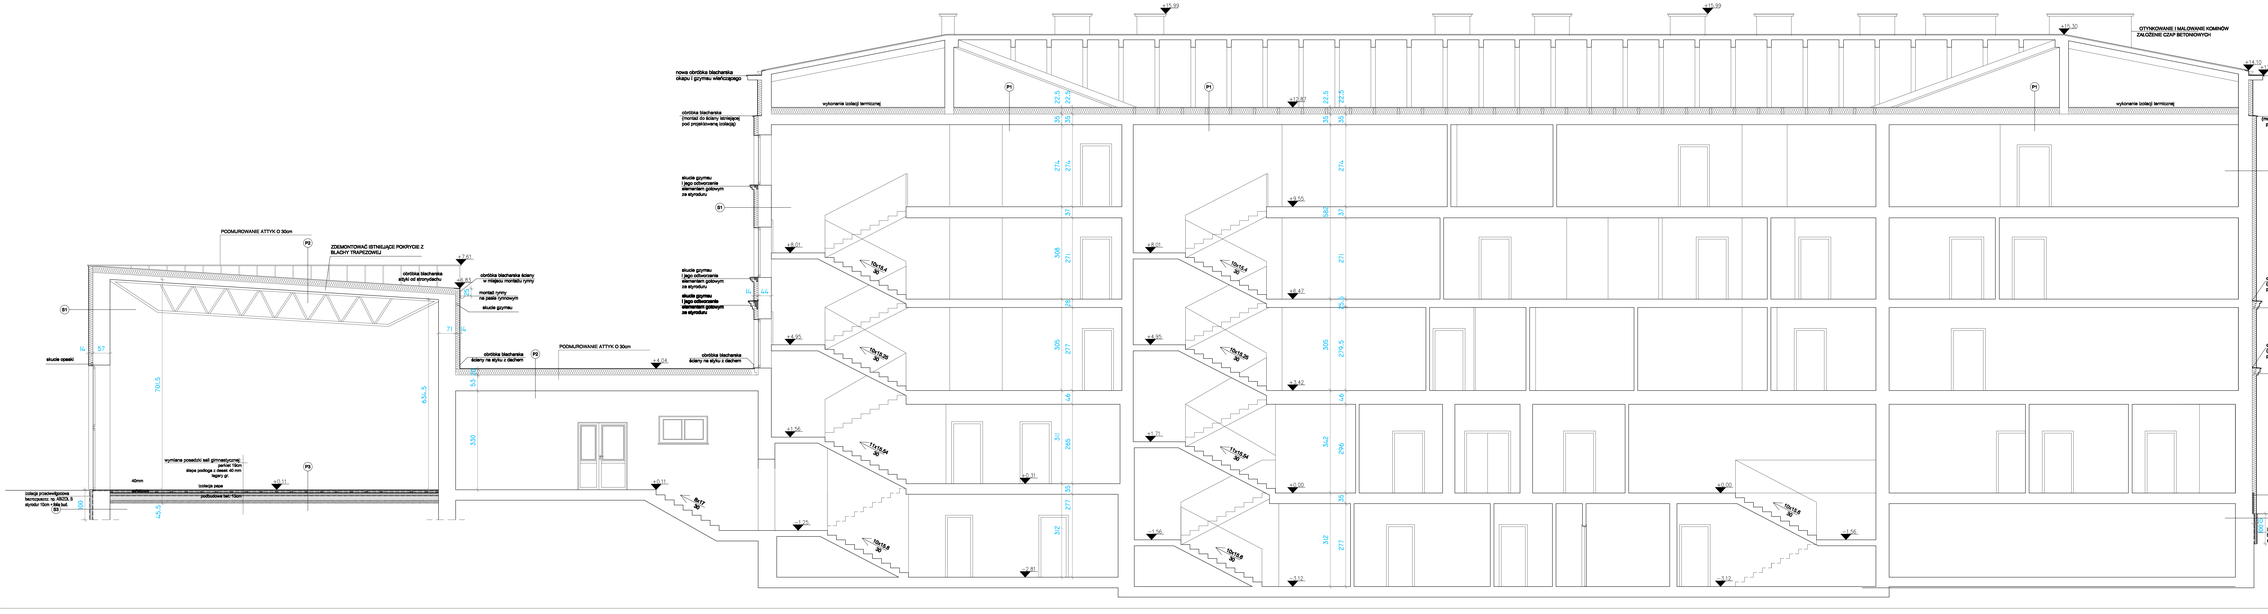
PODMURowANIE ATTYK O 30cm
ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ
obróbka blacharska attyki od strony dachu
obróbka blacharska attyki w miejscu montażu rynny
montaż rynny na pasku montażowym
słupki gzymsu
obróbka blacharska ściany na attyce z dachem
PODMURowANIE ATTYK O 30cm
obróbka blacharska ściany na attyce z dachem
słupki opaski
wymiana posadzki sali gimnastycznej
parkiet 19mm
klepa podłogi z desek 40 mm
legary gr
40mm
izolacja papa
podbudowa beton 150mm
izolacja przeciwpoślizgowa tworzywowa na ABDS II
stopnie 15cm + łata bat.
nowa obróbka blacharska
okapu i gzymsu wieńczącego
obróbka blacharska
(montaż do ściany lamelowej
pod projektowaną izolacją)
słupki gzymsu
i jego odwzorowanie
elementem gzymsu
ze styropianu
wykonanie izolacji termicznej
OTYNKOWANIE I MALOWANIE KOMINÓW
ZALEDNIE CZAPY BETONOWYCH
P1 STOPY PODŁOGOWA BUDYNKU GŁÓWNY
płyta OSB 1,8
wełna mineralna/legary stropowe 20
folia paroizolacyjna
strop lamelowy 30
[cm]
S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU GŁÓWNY
folia budowlana zabezpieczająca styropian (pomiędzy płytami styro) 0,5
styropian EPS 100 14
ściana lamelowa 50÷58
[cm]
S2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA BUDYNKU GŁÓWNY
folia budowlana zabezpieczająca styropian (pomiędzy płytami styro) 0,5
styropian twardy na głębokość 100cm poniżej gruntu 10
izolacja – Abizol S (bezrozpuszczalnikowa) 0,5
ściana lamelowa 56÷62
[cm]
S3 ŚCIANA FUNDAMENT. ZIMNA GIMNASTYCZNA, ŁĄCZNIKA
folia budowlana zabezpieczająca styropian (pomiędzy płytami styro) 0,5
styropian twardy na głębokość 100cm poniżej gruntu 10
izolacja – Abizol S (bezrozpuszczalnikowa) 0,5
ściana lamelowa 56÷62
[cm]
P2 DACH SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA
płyta termoizolacyjna 1
styropian akustyczny lamelowany 20
lamelowa konstrukcja dachu 30÷40
[cm]
P3 POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ
linoleum 0,4
Jastrych wylewany 7,5cm odporna na wilgoć 2,5
folia izolacyjna 0,15
legary drzewy z drewna iglastego klasy II/III 7,5x4,5cm w rozstawie co 25cm 1,9
legary górny z drewna iglastego klasy II/III 7,5x4,5cm w rozstawie co 50cm 1,9
podkłady dystansowe lub kliny poziomujące 1,1
folia izolacyjna 0,3
styropian Dylatacyjny Podłogi 0,030m/m do ułożenia rur ogrzewania podłogowego 3
styropian 7
Zwrotka izolacyjna 1,5cm 0,3
płyta betonowa B20 15
podsypka piaskowa 10
[cm]
Inwestor:
Powiat Łęczycki, pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca
Zadanie:
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy
Adres realizacji zadania:
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, ul. Czorkowskie Przedmieście 2
Nazwa projektu:
Projekt architektoniczno -budowlany
Przekrój A-A BUDYNEK GŁÓWNY
Skala:
1:20
Numer rysunku:
8
Projektanci projektu:
mgr inż. arch. w spec. arch. bud. Mikołaj RUDNIKO
mgr inż. arch. Anita Andrysiewicz
mgr inż. arch. Barbara Hzik
Numer uprawnień:
upr. nr 1/2/2000, 1/2/1997
Data:
grudzień 2012
Podpis:
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Piotr JASZCZAK
upr. nr 4/2000/93, 1/2/2000